



YVA-KUULUTUS

Energiequelle Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman **Kivine voimajohtohanke, Vöyri, Isokyrö, Vaasa, Laihia, Mustasaari**. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankekuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

Energiequelle Oy suunnittelee 400 kV:n voimajohdon rakentamista Kivinen tuulivoimahankkeelta Mustasaaren Tuovilan sähköasemalle. Rakennettavan voimajohtoreitin pituus on noin 30 km. Noin puolet reitistä sijoittuu jo olemassa olevien voimalinjojen viereen.


Johtoalueen leveys uudessa maastokäytävässä on noin 62 m ja nykyisen johdon rinnalle sijoittuessaan johtokäytävä levenee noin 42 m. Tarkasteltavat johtoreitit sijoittuvat Vöyrin, Isonkyrön, Vaasan, Laihian ja Mustasaaren kuntien alueille.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot


VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1a: 400 kV:n voimajohto rakennetaan Kivinen tuulivoimahankkeelta Tuovilan sähköasemalle. Laihian kohdalla vaihtoehto VE1a kulkee nykyisten 400 ja 110 kV:n voimajohtojen koillispuolella.

VE1b: 400 kV:n voimajohto rakennetaan Kivinen tuulivoimahankkeelta Tuovilan sähköasemalle. Laihian kohdalla vaihtoehto VE1b kulkee nykyisten 400 ja 110 kV:n voimajohtojen lounaispuolella.

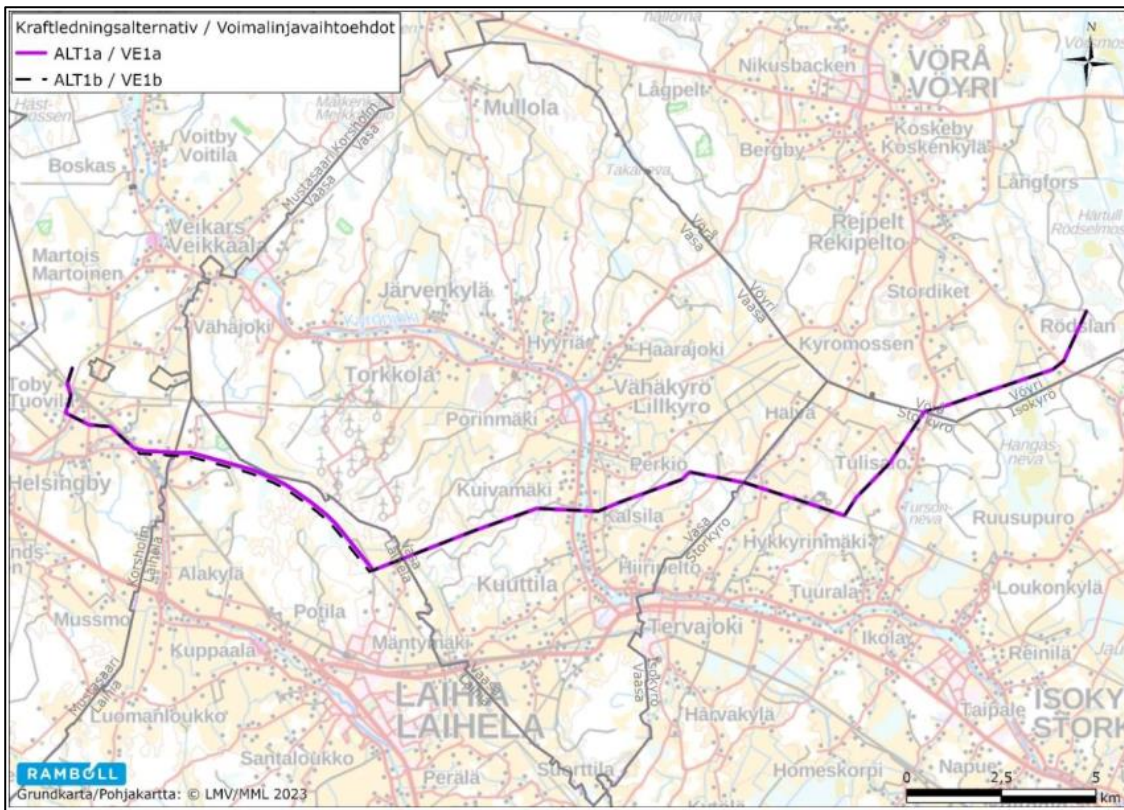

Kuva 1. Hankkeen sijainti (kuva: Ramboll Finland Oy).

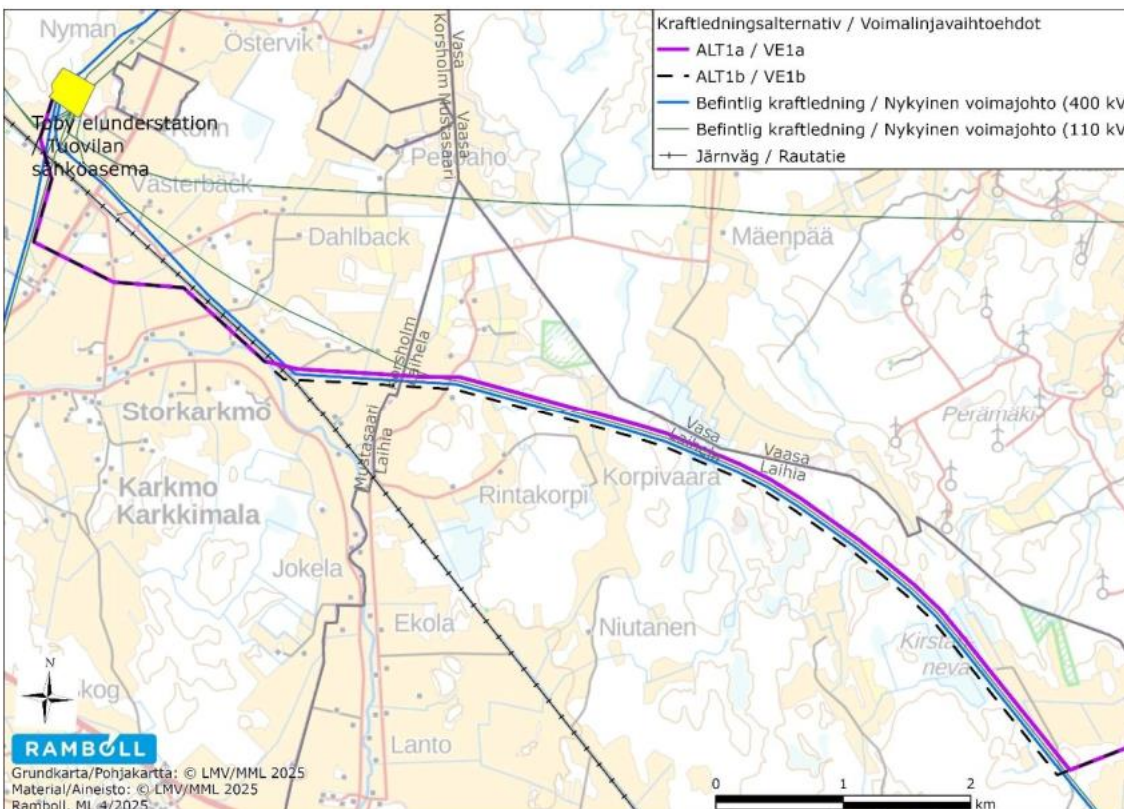

Kuva 2. Tarkasteltavat vaihtoehdot (kuva: Ramboll Finland Oy).

ARVIOINTIOHJELMAN KUULUTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Asiakirjat ovat nähtävillä 9.5.-9.6.2025 seuraavasti:

Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

Kuulutus ja arviointiohjelma: ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/kivine-voimajohto-YVA

Arviointiohjelman ja kuulutuksen paperiversiot:

- Vähäkyrön yhteispalvelupiste, Vähäkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö
- Isonkyrön kunnanvirasto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö
- Laihian kunta, tekninen osasto, Laihiantie 39, 66400 Laihia (Kunnantalo purettu ja nämä ovat väistötilat)
- Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari
- Vöyrin kunnantalo, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri

Lisäksi Vöyrin, Isonkyrön, Laihian ja Mustasaaren kuntia sekä Vaasan kaupunkia on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan <https://www.vora.fi/>, <https://isokyro.fi/>, <https://laihia.fi/>, <https://www.vaasa.fi/> ja <https://mustasaari.fi/>.

MIELIPITEET JA LAUSUNNOT

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne **9.6.2025 mennessä** osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki. Viitteeksi EPOELY/3588/2025.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 8.7.2025 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kivine-voimajohto-YVA.

YLEISÖTILAISUUS

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään **tiistaina 20.5.2025 klo 17–19 Savilahti-talolla (Merikaarrontie 5, 66500 Vähäkyrö)**. Tilaisuudessa kahvitus klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kivine-voimajohto-YVA.

LISÄTIETOJA

Hankkeesta vastaava: Energiequelle Oy, Nora Berg, p. 044 901 0565, n.berg@energiequelle.fi ja Tore Regnell, p. 044 986 1533, regnell@energiequelle.fi

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Ville Yli-Teevahainen, p. 040 590 4286, ville.yli-teevahainen@ramboll.fi

YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Miia Lae, miia.lae@ely-keskus.fi, p. 0295 027 049

Tämä kuulutus julkaistaan 9.5.2025 ja pidetään nähtävillä 9.6.2025 saakka ELY-keskuksen verkkosivujen kuulutusosiossa. Kuulutus julkaistaan myös 9.5.2025 alkaen sivulla www.ymparisto.fi/kivine-voimajohto-YVA.

Seinäjoki 8.5.2025

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS